

Stege Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

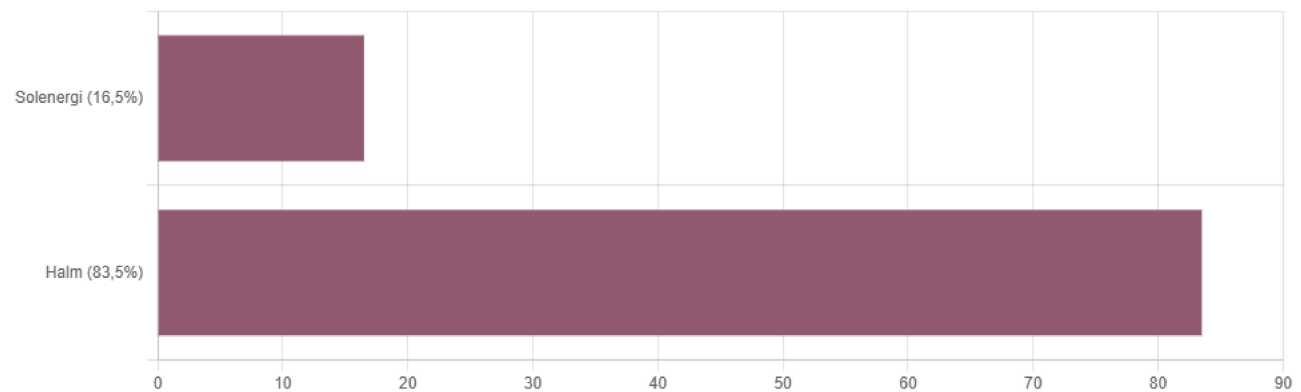

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,0	kg/GJ	0,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	33,1	g/GJ	119,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,4	g/GJ	15,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,1	kg/GJ	7,5	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	126,7	g/GJ	456,1	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	99,2	g/GJ	357,1	mg/kWh
CO (Kulilte)	358,1	g/GJ	1289,2	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,0	g/GJ	28,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	23,1	g/GJ	83,2	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Stege Fjernvarme
CVR: 56353712
Elmevej 1 | 4780 Stege
+45 55 81 50 88 | post@stegefjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.